

**Installation instruction**  
**Notice de montage**  
**Montageanleitung**  
**Instruzioni di installazione**  
**Installatie instructie**



## WATTS

AIR GAP/ TUNDISH SET 1717  
ENTONNOIR GARDE D'AIR 1717  
TRICHTERSET 1717  
SET IMBUTO 1717  
TRECHTERSET 1717

EU DN 20-25 32-80 100-250  
France DN 25 32 à 80 100 à 250

### EU Regulations:

All BA protection devices connected to a potable water network have to be provided at the discharge outlet with an air-break before connecting to the drainage system. This air-gap/tundish set of Watts satisfy's the prescriptions as described in clause 9 of the standard EN1717:2000 and the requirements of the product standard EN 12729 / clause 8.2.

### F Réglementation:

Tous les dispositifs de protection de type BA raccordés à un réseau d'eau potable comportent un dispositif d'évacuation de l'eau, celui-ci doit être équipé d'une rupture de charge avant la décharge dans le réseau d'évacuation. Cet entonnoir WATTS avec garde d'air satisfait aux exigences décrites dans le paragraphe 9 de la norme EN1717:2000 et à la norme produit EN12729 / paragraphe 8.2.

### D Vorschriften:

Der Entleerungs-Anschluss der Entlastungsventile aller BA-Systemtrenner die an ein Trinkwassernetz angeschlossen werden, muss mit freiem Auslauf an das Entwässerungssystem angeschlossen werden. Dieses Trichterset von Watts ist mit einer freien Auslaufstrecke versehen, wie sie in Abschnitt 9 der Norm EN1717:2000 und EN12729/ Abschnitt 8.2 beschrieben und gefordert ist.

### I Normative:

Tutti i dispositivi di protezione BA allacciati alla rete di acqua potabile devono essere provvisti sullo scarico di un imbuto prima del collegamento al sistema di scarico. Il set dell'imbuto della Watts soddisfa le prescrizioni descritte al punto 9 della normativa EN1717:2000 e i requisiti della normativa EN 12729 / punto 8.2.

### NL Voorschriften:

Alle BA beveiliging toestellen welke zijn aangesloten op het waternetwerk moeten zijn voorzien van een afvoer met luchtinlaat voordat het vervuilde water het afvoersysteem bereikt. Deze trechterset 1717 DN15 tot en met DN250 is conform de regelgeving NEN-EN1717 en voldoet aan: EN12729, VEWIN werkblad WB 3.8.

### EU Contents:

- 1) 1 WATTS air gap / tundish set 1717
- 2) 1 O-ring
- 3) DN20-252 Hexbold  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$  UNC  
DN32-802 Hexbold  $\frac{5}{16} \times \frac{1}{2}$  UNC  
DN100-2502 Hexbold  $\frac{3}{8} \times 24$  UNF
- 4) 1 installation manual

### F Ce kit inclus :

- 1) Entonnoir Garde d'Air conforme à la EN 1717 pour BA
- 2) 1 Joint torique
- 3) 2 vis  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$  UNC pour DN25  
2 vis  $\frac{5}{16} \times \frac{1}{2}$  UNC pour DN32-80  
2 vis  $\frac{3}{8} \times 24$  UNF pour DN100-250
- 4) 1 Notice de montage

### D Inhalt:


- 1) 1 WATTS Auslaufstrecke/Trichterset nach EN 1717
- 2) 1 O-Ring
- 3) DN20-252 Sechskantschrauben  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$  UNC  
DN32-802 Sechskantschrauben  $\frac{5}{16} \times \frac{1}{2}$  UNC  
DN100-2502 Sechskantschrauben  $\frac{3}{8} \times 24$  UNF
- 4) 1 Montageanleitung

### I Contenuti:

- 1) Set imbuto WATTS 1717
- 2) 1 O-ring
- 3) DN20-252 Bulloni esagonali  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$  UNC  
DN32-802 Bulloni esagonali  $\frac{5}{16} \times \frac{1}{2}$  UNC  
DN100-2502 Bulloni esagonali  $\frac{3}{8} \times 24$  UNF
- 4) 1 Manuale di installazione

### NL Inhoud:

- 1) 1 trechterset 1717
- 2) 1 O-ring
- 3) DN20-252 zeskant bout  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$  UNC  
DN32-802 zeskant bout  $\frac{5}{16} \times \frac{1}{2}$  UNC  
DN100-2502 zeskant bout  $\frac{3}{8} \times 24$  UNF
- 4) 1 montagehandleiding

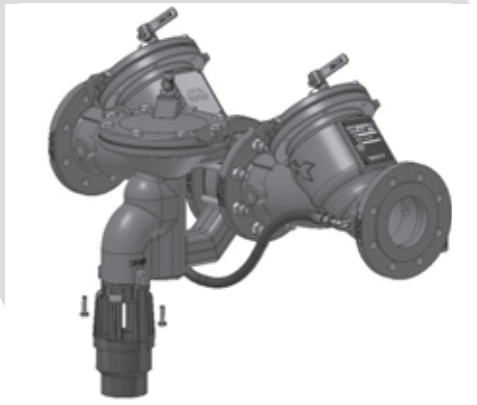

**1**

**EU**

Connect the Air gap / tundish set (1) with o-ring (2) to the relief side of the protection device BA 009/ 909 and screw down the bolts (3)

**F**

Raccorder l'entonnoir garde d'air (1) avec son joint (2) à la soupape de vidange du disconnecteur BA 009/909 en vissant les vis (3)

**D**

Verbinden Sie die Auslaufstrecke/Trichterset (1) zusammen mit dem O-Ring (2) mit dem Entlastungsventil des Systemtrenner BA 009/ 909 und drehen Sie die Schrauben ein (3)

**I**

Collegare l'imbuto (1) con l'o-ring (2) allo scarico del dispositivo di protezione BA 009/ 909 e avvitare i bulloni (3)

**NL**

Plaats de trechterset (1) met de afdichtring (2) aan de BA 009/909 ontlast zijde en draai de 2 schroeven (3)

**2**

**EU**

Before placing the PVC pipe to the Tundish the pipe has to be scoured, then spread the PVC glue to the pipe and connect the pipe to the Air gap/tundish 1717 set.

**F**

Avant de raccorder le tube d'évacuation en PVC, bien poncer l'entonnoir garde d'air et le tube PVC, appliquer ensuite la colle afin d'assurer l'étanchéité de l'ensemble. Assurer vous du bon résultat.

**D**

Bevor das PVC-Rohr mit der Auslaufstrecke verbunden wird, muss dieses gereinigt werden. Klebstoffaufstreichen und das Rohr mit der Auslaufstrecke/ Trichterset verbinden

**I**

Prima di collegare il tubo di scarico in PVC all'imbuto, il tubo deve essere pulito; poi spalmare la colla per PVC sul tubo e collegarlo al set imbuto 1717

**NL**

Voor het plaatsen van de afvoerbuis dient deze eerst te worden geschuurd. Verlijm daarna de afvoerpijp aan de trechter met PVC lijm.

